# Manter Situação de Ligação de Água

O objetivo desta funcionalidade é manter a situação de ligação de água, podendo ser acessada no caminho GSAN > Atendimento ao Público > Ligação de Água > Manter Situação de Ligação de Água.

Verifica preenchimento dos campos

- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão da situação da ligação de água, será exibida a mensagem “Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»”.

Atualização realizada por outro usuário

- Caso o usuário esteja tentando atualizar uma situação de ligação de água e a mesma já tenha sido atualizada durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse(s) registro(s) foi(ram) atualizado(s) ou removido(s) por outro usuário durante a operação. Realize uma nova manutenção”.

Verifica sucesso da operação

- Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.

Inicialmente, o sistema exibe a tela de filtro. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão Filtrar.

Alteradas as funcionalidades de “Inserir Situação de ligação de Água”, e “Manter Situação de ligação de Água”, para tratar o indicador criado (Indicador de Faturar com Leitura Real):

- Caso o “Indicador de só Faturar com Consumo Real” esteja marcado com “Sim”, o “Indicador de Faturar com Leitura Real” deve assumir “Sim”, e as demais combinações serão permitidas.

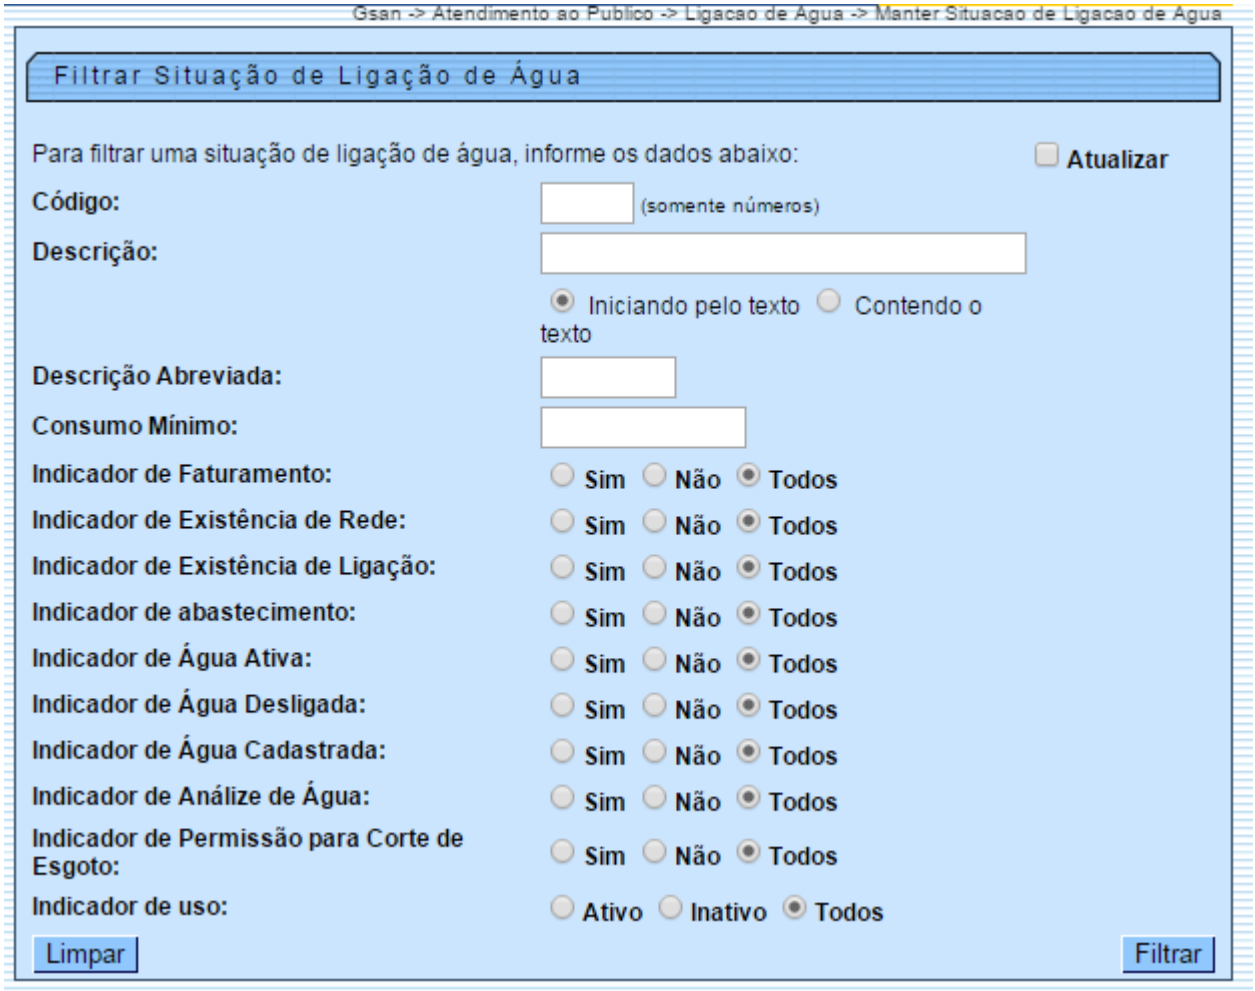


Em seguida, o sistema exibe a tela contendo a lista de registros que atenderam aos parâmetros informados no filtro. Ao clicar no botão , o sistema gera o relatório contendo esses registros, conforme modelo.

Para remover um ou mais itens, marque o(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para remover todos, clique no hiperlik **Todos**, e, em seguida, clique no botão Remover.

Para atualizar um item da lista, clique no hiperlink do campo “Descrição” e será exibida a tela “Atualizar Situação de Ligação de Água”.

Gsan -> Atendimento ao Publico -> Ligacao de Agua -> Manter Situacao de Ligacao de Agua

Manter Situação de Ligação de Água

**Situação(ões) de Ligação de Água encontrada(s):**

| Todos | Código | Descrição | Cons. Mín. | Ind. Fat. | Ind. Rede | Ind. Lig. | Ind. Ativa | Ind. Deslig. | Ind. Cadast. | Ind. Análize | Ind. Uso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | POTENCIAL | 0 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Ativo |
| | 2 | FACTIVEL | 0 | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Ativo |
| | 3 | LIGADO | 0 | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | Ativo |
| | 4 | EM FISCALIZACAO | 0 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | Inativo |
| | 5 | CORTADO | 0 | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Ativo |
| | 7 | SUPR. PARC. | 0 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Inativo |
| | 8 | SUP. PARC. PEDIDO | 0 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | NÃO | Inativo |
| | 9 | EM CANCELAMENTO | 0 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | Inativo |
| | 10 | CANCEL/INEXISTENTE | 0 | NÃO | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | Ativo |
| | 11 | TESTE CESAR | 10 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | Ativo |

1 2

Remover | Voltar Filtro

Para atualizar, faça as modificações nos campos que julgar necessários e clique no botão **Atualizar**:

Atualizar Situação de Ligação de Água

Para Atualizar uma ligação de água, informe os dados abaixo:

**Código:** 3

**Descrição:** * LIGADO

**Descrição Abreviada:** * LIG

**Consumo Mínimo:** * 0

**Indicador de Faturamento:** * (•) Sim ( ) Não

**Indicador de Existência de Rede:** * (•) Sim ( ) Não

**Indicador de Existência de Ligação:** * (•) Sim ( ) Não

**Indicador de abastecimento:** * (•) Sim ( ) Não

**Indicador de Permissão para Corte de Esgoto:** * ( ) Sim (•) Não

**Indicador de só Faturar com Consumo Real:** * ( ) Sim (•) Não

**Indicador de Faturar com Leitura Real:** * (•) Sim ( ) Não

**Indicador de uso:** * (•) Ativo ( ) Inativo

* Campos obrigatórios

Voltar | Desfazer | Cancelar | Atualizar

# Preenchimento dos Campos

| Campo | Orientações para Preenchimento |
|---|---|
| Código | Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração. |
| Descrição(*) | Campo obrigatório - Informe a Descrição da situação de ligação de água, com no máximo 20 (vinte) caracteres. |
| Descrição Abreviada(*) | Campo obrigatório - Informe a Descrição abreviada da situação de ligação de água, com no máximo 3 (três) caracteres. |
| Consumo Mínimo(*) | Campo obrigatório - Informe o consumo mínimo da situação da ligação de água com, no máximo 10 (dez) caracteres. |
| Indicador de Faturamento(*) | Campo obrigatório - selecionar entre as opções “SIM” ou “NÃO”. |
| Indicador de Existência de Rede(*) | Campo obrigatório - selecionar entre as opções “SIM” ou “NÃO”. |
| Indicador de Existência de Ligação(*) | Campo obrigatório - selecionar entre as opções “SIM” ou “NÃO”. |
| Indicador de Abastecimento(*) | Campo obrigatório - selecionar entre as opções “SIM” ou “NÃO”. |
| Indicador de Permissão para Corte de Esgoto(*) | Campo obrigatório - selecionar entre as opções “SIM” ou “NÃO”. |
| Indicador de Só Faturar com Consumo Real(*) | Campo obrigatório - selecionar entre as opções “SIM” ou “NÃO”. |
| Indicador de Faturar com Leitura Real(*) | Campo obrigatório - selecionar entre as opções “SIM” ou “NÃO”. |
| Indicador de Uso(*) | Campo obrigatório - selecionar entre as opções “Ativo” ou “Inativo”. |

### MODELO DO RELATÓRIO: SITUAÇÕES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA CADASTRADAS

**Situações de Ligação de Água Cadastradas**

PAG 1/2
09/03/2015
11:55:44

**Código:** **Descrição:** A **Descrição Abreviada:** **Indicador Uso:**
**Cons. Mínimo:** **Ind. Faturamento:** Todos **Ind. Existência Rede:** Todos **Ind. Existência Ligação:** Todos
**Ind. Água Ativa:** Todos **Ind. Água Cadastrada:** Todos **Ind. Água Desligada :** Todos **Ind. Análize:** Todos

| Código | Descrição | Cons. Mínimo | Ind. Faturamento | Ind. Existência | Ind. Existência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTENCIAL | 0 | NÃO | NÃO | NÃO |
| 2 | FACTIVEL | 0 | NÃO | SIM | NÃO |
| 3 | LIGADO | 0 | SIM | SIM | SIM |
| 4 | EM FISCALIZACAO | 0 | NÃO | SIM | SIM |
| 5 | CORTADO | 0 | SIM | SIM | SIM |
| 7 | SUPR. PARC. | 0 | NÃO | SIM | SIM |
| 8 | SUP. PARC. PEDIDO | 0 | NÃO | SIM | SIM |
| 9 | EM CANCELAMENTO | 0 | NÃO | SIM | SIM |
| 10 | CANCEL/INEXISTENTE | 0 | NÃO | SIM | SIM |
| 11 | TESTE CESAR | 10 | SIM | SIM | SIM |
| 12 | CESAR TESTE | 0 | SIM | SIM | SIM |
| 13 | CESAR TESTE 2 | 0 | SIM | SIM | SIM |
| 18 | TEST03032015 MARCOS | 300 | SIM | SIM | SIM |

# Tela de Sucesso

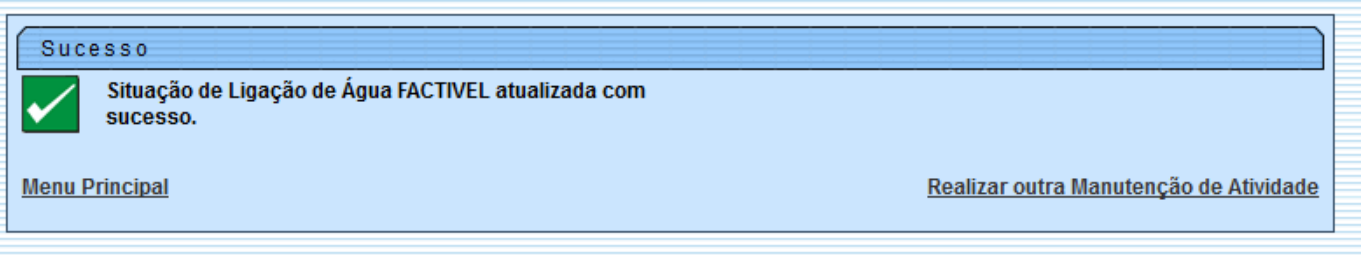


# Funcionalidade dos Botões

| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Limpar | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
| Filtrar | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados. |
| Remover | Ao clicar neste botão, o sistema remove um ou mais itens marcados no checkbox. |
| Voltar Filtro | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
| | Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório “SITUAÇÕES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA CADASTRADAS”. |
| Voltar | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior. |
| Desfazer | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
| Cancelar | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Atualizar | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados nas bases de dados. |

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:
https://www.gsan.com.br/ - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:
**https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:manter_situacao_de_ligacao_de_agua&rev=1427737804**

Last update: **31/08/2017 01:11**